


№11



Бирмотас кочинама (заггеподнае) №11, №12

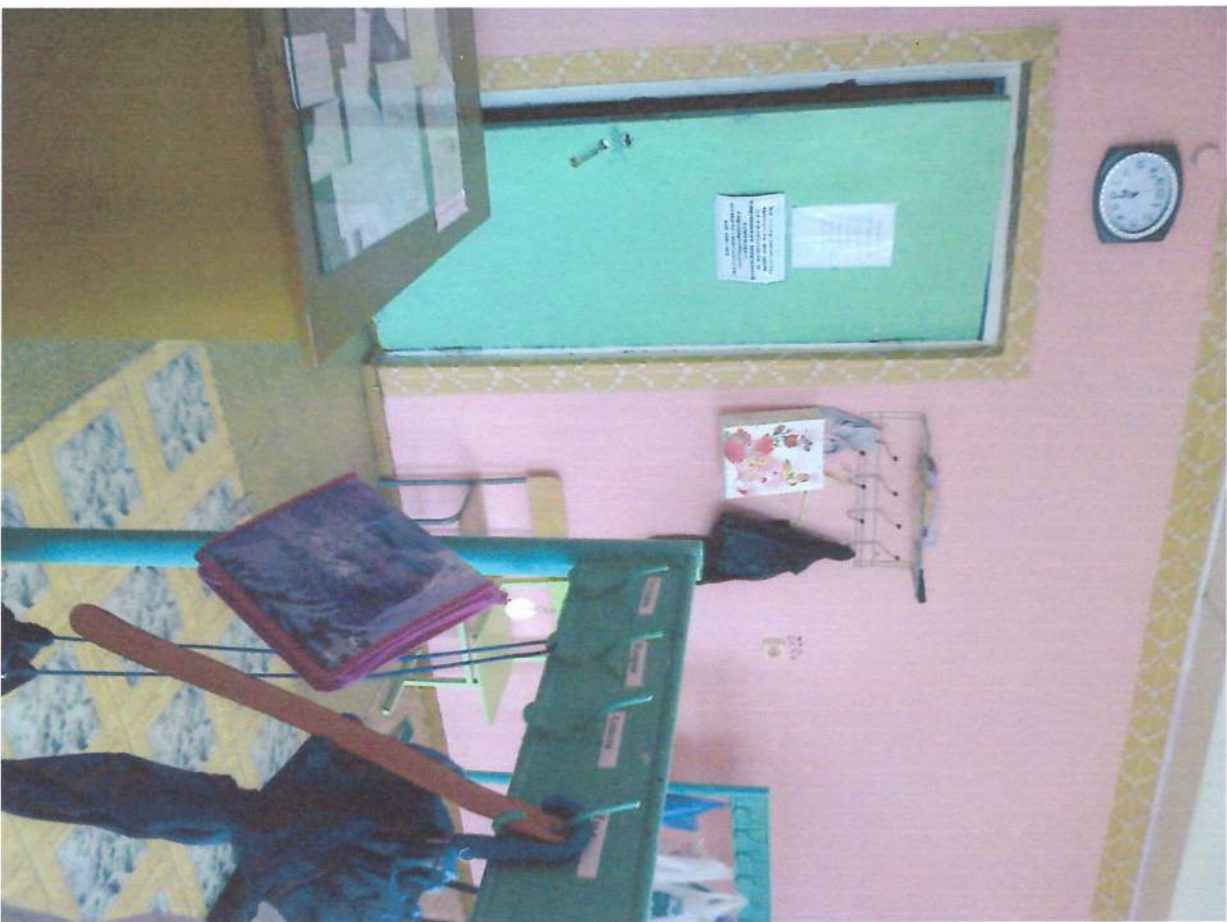

№12

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Дальнегорска с.Каменка

692435 Россия, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Пушкинская, 12а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения			
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустический средства в местах движения и получения услуги			
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размеща-емые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,Г)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий, информация на объекте будет доступна частично избирательно.